


1

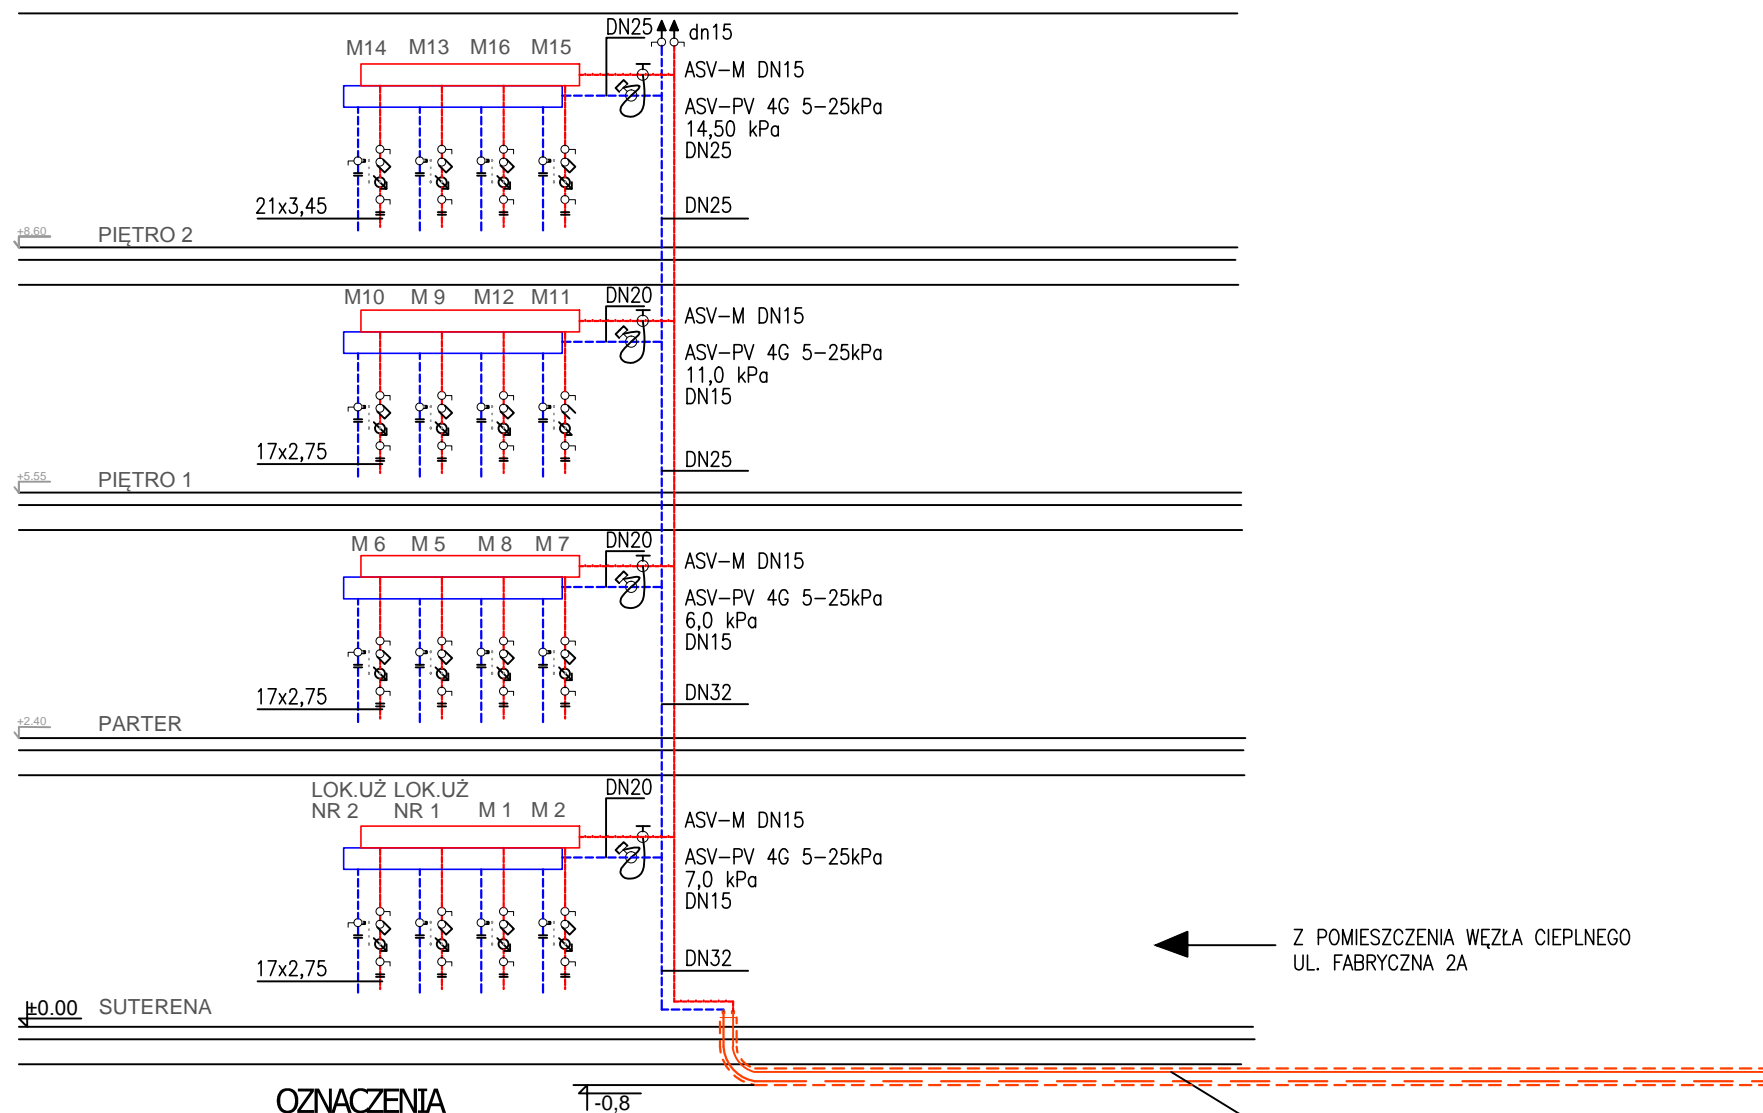

OZNACZENIA

- INSTALACJA C.O. ZASILANIE
- INSTALACJA C.O. POWRÓT
- 25,...32,... PIONY INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH
- 17x2,75,... PRZEWODY INSTALACJI C.O. Z RUR WIELOWARSTWOWYCH TECEflex
- REGULATOR CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO ASV-PV 4G
- AUTOMATYCZNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY FUNKCJA ODCIĘCIA ASV-M
- FILTR SIATKOWY
- CIĘPŁOMIERZ KOMPAKTOWY ELF DO ZABUDOWY NA PRZEWODZIE ZASILAJĄCYM 0,6M3/h PRODUCENT APATOR POWOGAZ TORUŃ lub RÓWNOWAŻNY INNYCH FIRM
- ZAWÓR KULOWY Z GNIAZDEM DO ZAMONTOWANIA CZUJNIKA TEMPERATURY
- ROZDZIELACZ 4 KROTNY Z NYPLAMI DO ZŁĄCZ ALTERNATYWNYCH FIRMY TECE LUB RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM

RURA PREIZOLOWANA FLEXALEN  
TYP 2x32 nr kat.VS-RH160A2/40  
średnica rury osłonowej fi160mm  
lub równoważna innej firmy

- UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM.
  - WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.

|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| <b>MK Projekt</b><br>MAGDALENA KONIECZNA<br>os. Powstań Narodowych 9/12, 61-213 Poznań<br>NIP: 7842283404 e-mail: mk_biurowp.pl |  |         |  |
| TEMAT:  | PROJEKT BUDOWLANY<br>INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,<br>INSTALACJI C.W.U. ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO  |         |  |
| ADRES   | ul. Fabryczna 2, 2a<br>dz. nr 137/1,137/2  |         |  |
| INWESTOR  | Miasto Poznań reprezentowane przez Inwestora zastępczego<br>-Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.<br>ul. Matejki 57<br>60-101 Poznań |         |  |
| BRANŻA :  | Sanitarna  |         |  |
| RODZAJ OPRACOWANIA :  | PBW  |         |  |
| PRZEDMIOT   | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  |         |  |
| OPRACOWAŁ:  | PODPIS   |         |  |
| PROJEKTANT:   | mgr inż. Sylwia Frączak<br>upr. nr WKP/0170/POOS/15  |         |  |
| SPRAWDZAJĄCY:   | mgr inż. Jacek Bejgrowicz<br>upr. nr U.73427/11/97   |         |  |
| OPRACOWAŁ:  | inż. Magdalena Konieczna   |         |  |
| DATA  | Listopad 2016  | NR RYS. |  |
| SKALA   | -  | IS07    |  |