



Rozdzielnica R0.2

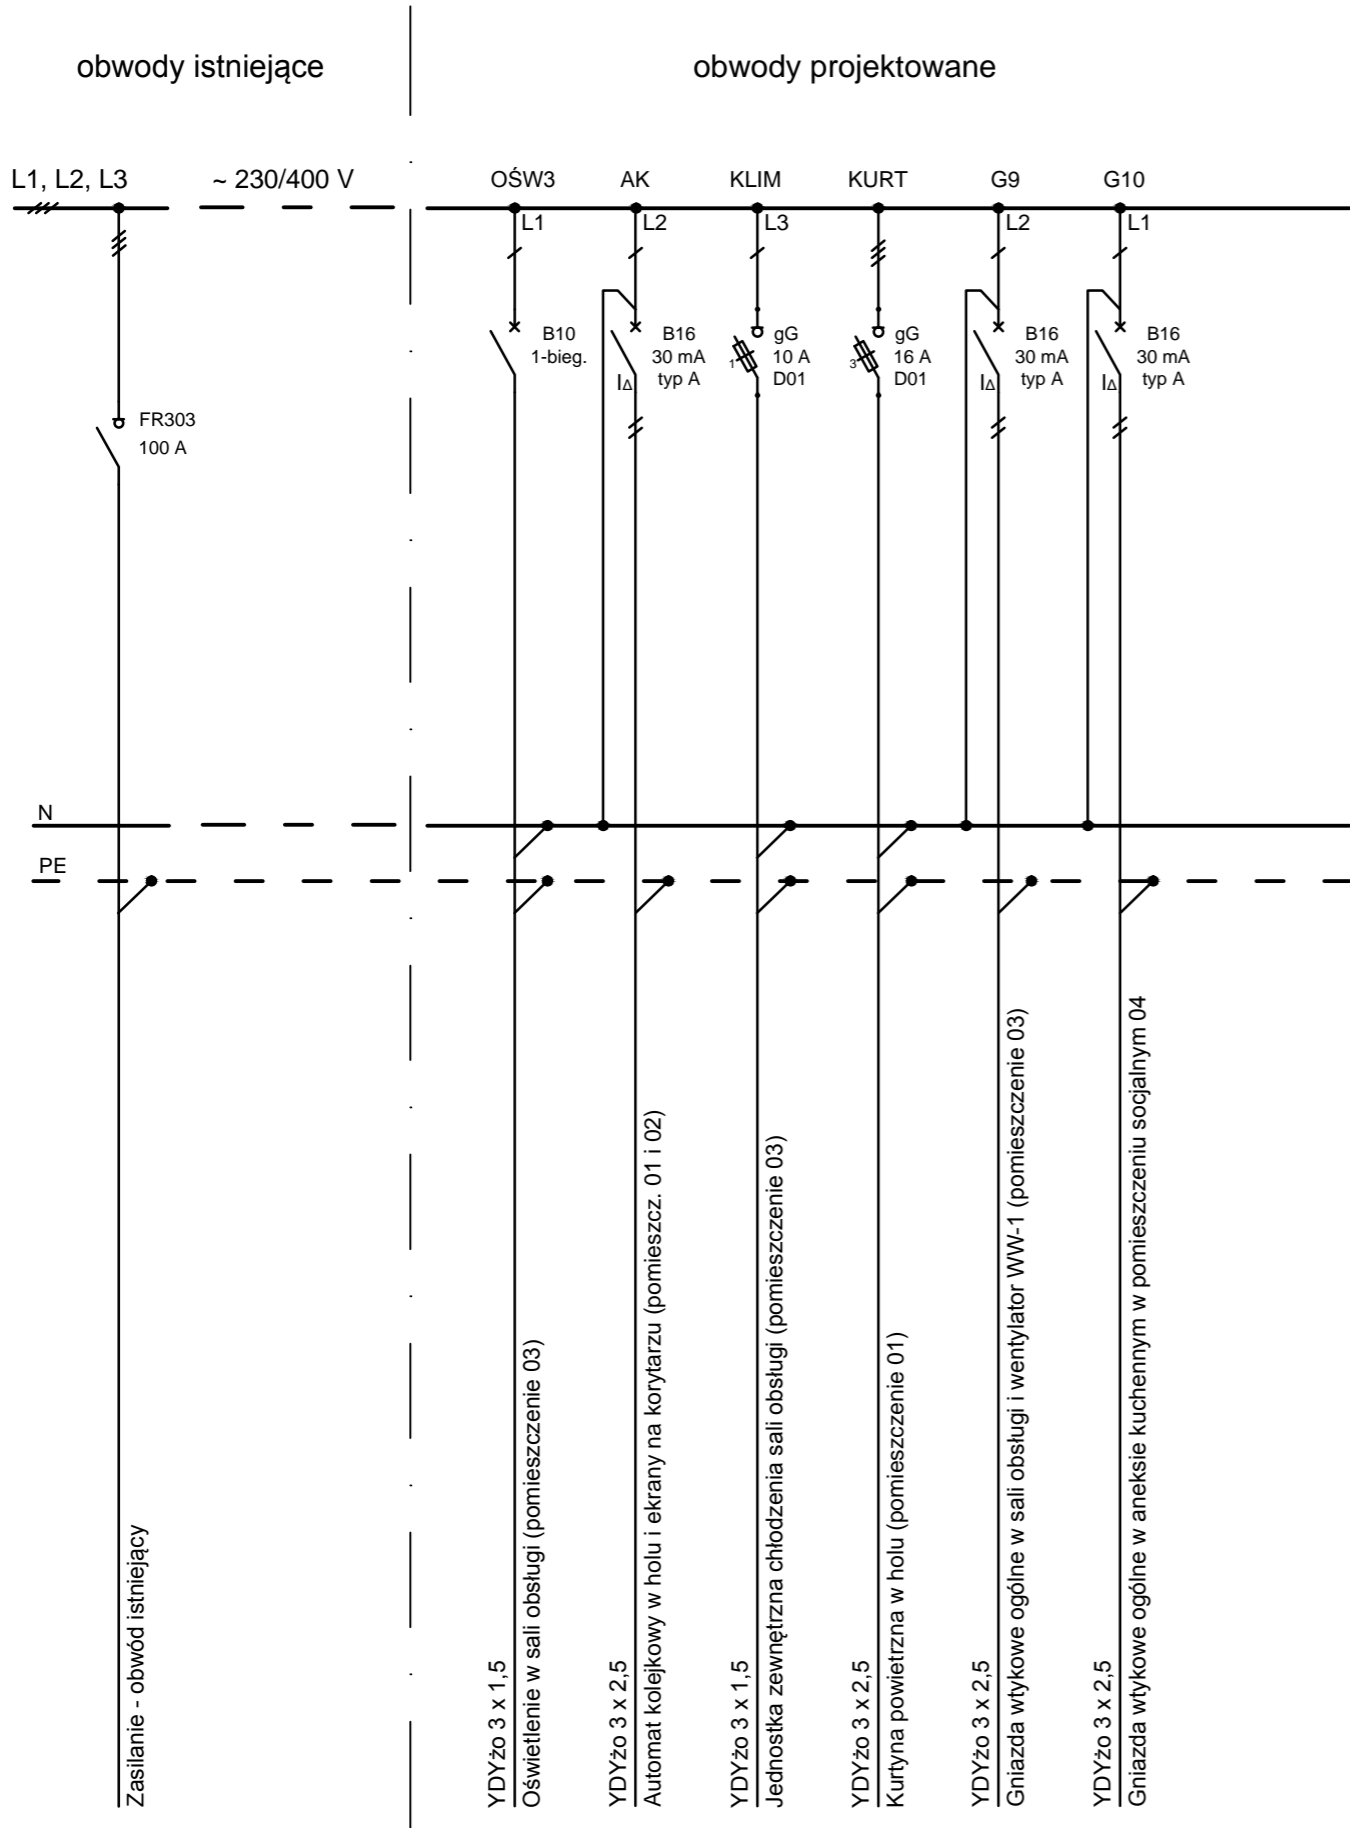

Rozdzielnica R0.2/K

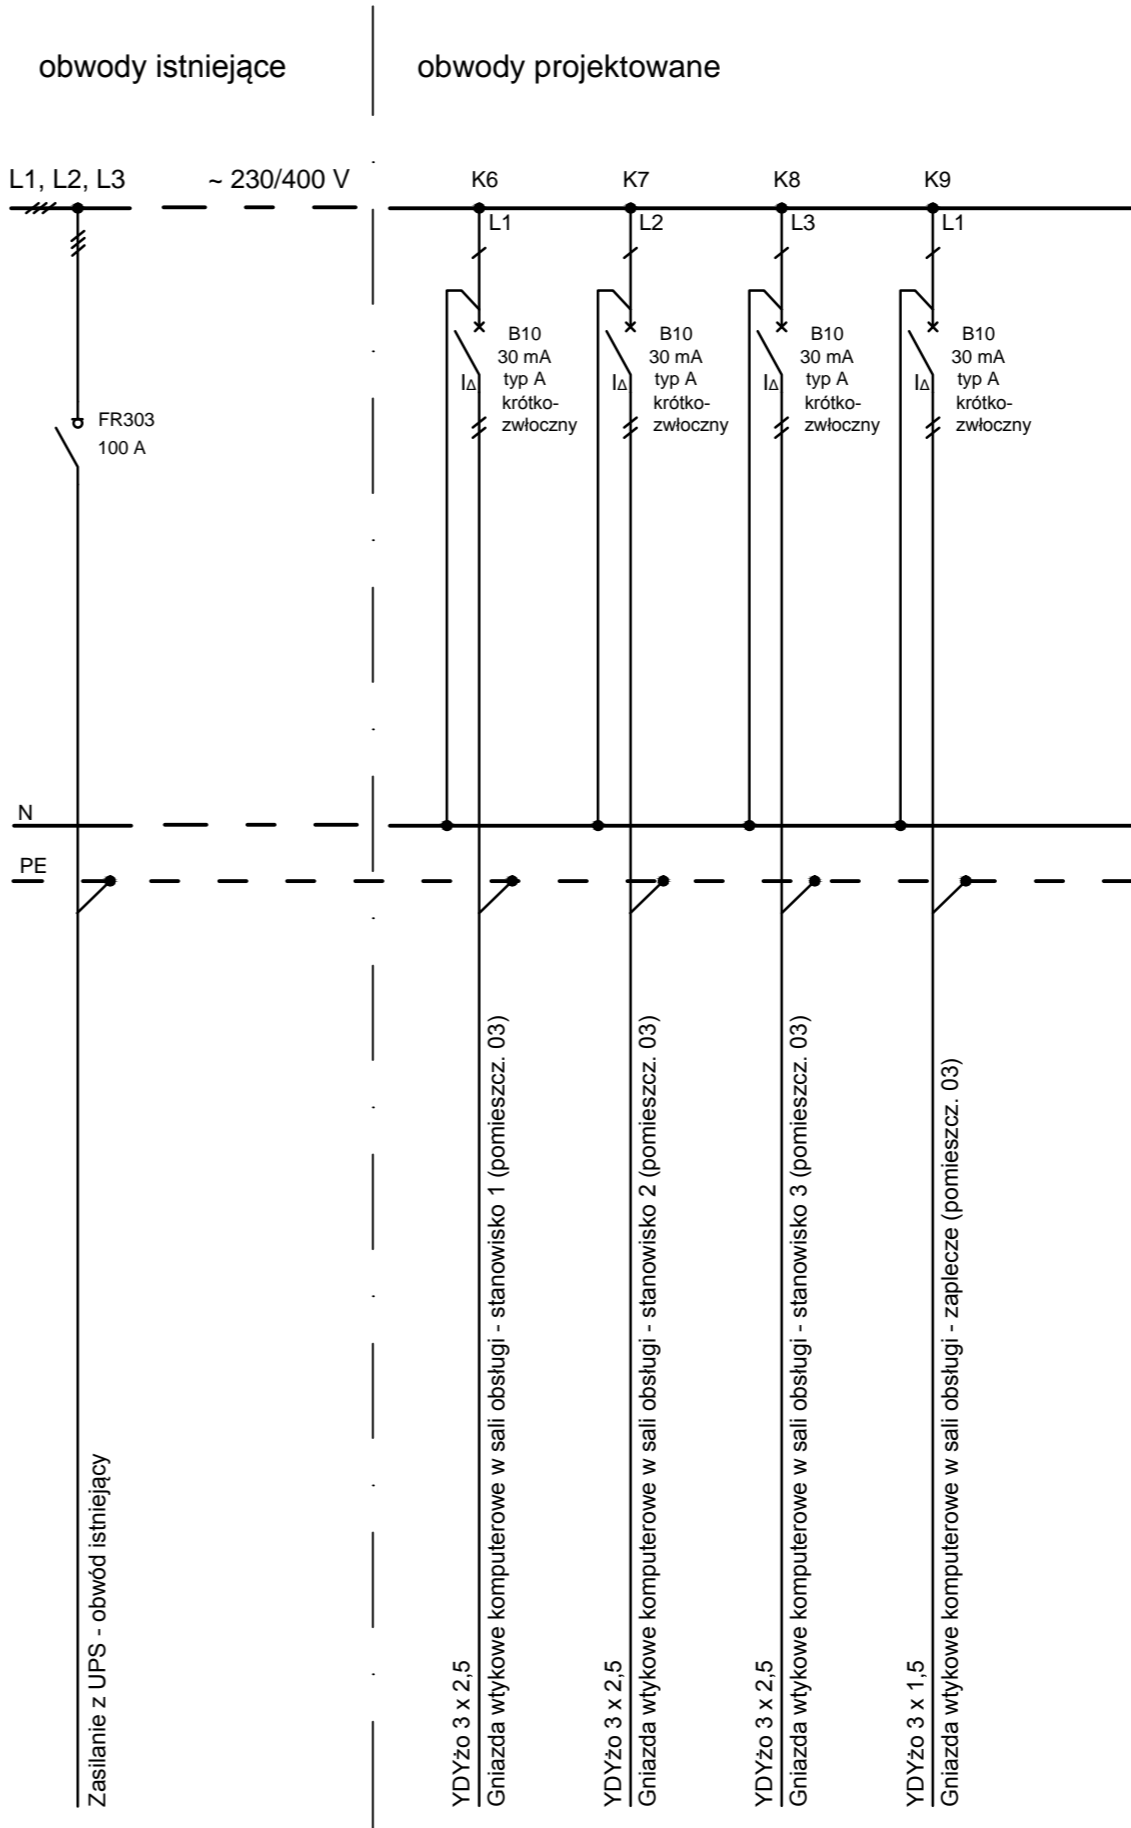

- UWAGI:
- 1. Zabezpieczenia projektowanych obwodów umieścić w istniejących rozdzielnicach R0.2 i 0.2/K.
 - 2. Projektowane wyłączniki powinny mieć zdolność wyłączalną równą 6 kA.
 - 3. W obwodach komputerowych koniecznie zastosować wyłączniki różnicowoprądowe krótkozwłoczne np. iDPN N Vigii firmy Schneider Electric.

Nr rew	Nr Kor	Nazwa korekty	Data				
<div><div></div><div>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUŁAT 60-113 Poznań ul. Skalna 7 tel / fax +48 61 830 27 34 biuro@bulat.com.pl</div></div>							
INWESTYCJA		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA ZTM POZNAŃ W BUDYNKU PRZY ul. MATEJKI 59 W POZNANIU					
ADRES		ul. MATEJKI 59 POZNAŃ 60-770					
INWESTOR		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU ul. JANA MATEJKI 59 60-770 POZNAŃ					
		ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
PROJEKTANT		MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT			UPR. 47/85/PW		
		MGR INŻ. PRZEMYSŁAW KAMYSZEK			UPR. 163/PW/93		
SPRAWDZAJĄCY		DR INŻ. KAZIMIERZ STEFANIAK			UPR. 35/PW/97		
BRANŻA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA		PAŹDZIERNIK 2019		SKALA			
TREŚĆ RYS.		SCHEMATY ROZDZIELNIC R0.2 I R0.2/K					
STADIUM		BRANŻA	POZIOM	NR RYS.	ARKUSZ	REWIZJA	
PW		IE	I	IE.3	1/1	00	